




DRIFTSGENNEMGANG
01.01.2024 – 31.12.2024

FREDERIKSBERG VANDVÆRK

Frederiksberg Vandværk blev oprettet i 1937 på Feldskovvej til at forsyne den nordlige del af Frederiksberg. Efterhånden som området blev udbygget, måtte man ligeledes udbygge vandværket. I 1974 byggede man en trykforøgerstation med 300 m³ rentvandstank på hjørnet af Koldemosevej og Smedevej for at kunne opretholde et fornuftigt tryk til området syd for banen, Rødeng, Stenstrup, Lindebjerg, Lyng-Eskildstrup, Suserup m.v. Og det var oven på denne tank at det nye vandværk blev bygget i 2008-2009. I 2020 var der igen blevet udstykket meget på Frederiksberg og planerne om at udstykke endnu mere var på tegnebrættet. Vi besluttede derfor i samarbejde med kommunen at finde 2 nye placeringer til boringer og bygge et ekstra vandværk, så vi kan opretholde forsyningssikkerheden som er et krav i den nye vandforsyningsplan fra kommunen.

Vandværket henter sit vand fra 5 boringer nu, 1 placeret ved søen, 2 i Feldskoven og 2 i Horsebøgskoven. Vi udpumpede ca. 210.000 m³ i 2023 fordelt på vores 1990 forbrugere. Grøfte og Bøgevangen forsyner vi gennem SK-Forsyning i Slagelse og Vinstrup/Tystrups 127 forbrugere er også inde under Frederiksberg Vandværk.

De 5 Boringers placeringer

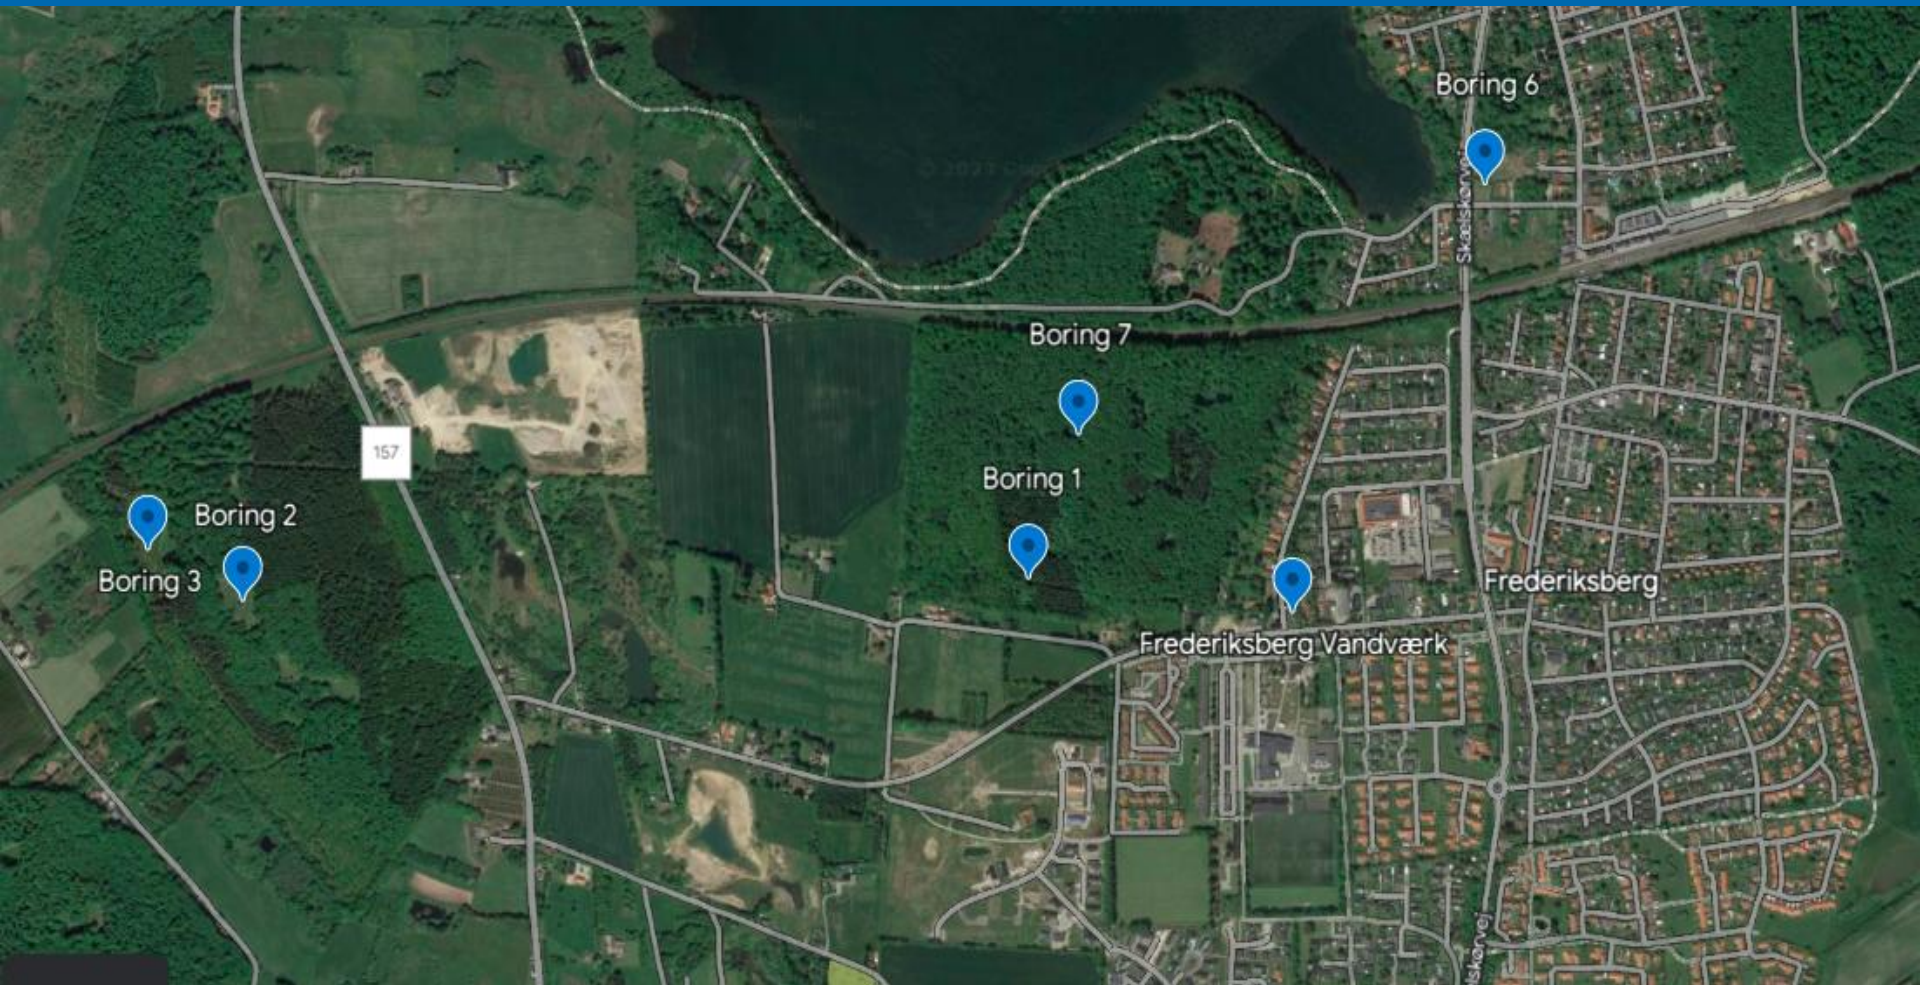



- **Frederiksberg Vandværk er et andelsselskab der ledes af en generalforsamlings-valgt bestyrelse. Den består idag af:**
- **Formand Poul Hangler**
- **Næstformand Carlo Kjelkvist**
- **Kasserer Ole Nielsen**
- **Medlem Peter Christensen**
- **Medlem Per Beck Christiansen**
- **1. suppleant Nils Frederiksen**
- **2. suppleant Henrik Bülow**
- **Intern revisor Mette Frederiksen**
- **Revisorsuppleant Hanne Bitten Rasmussen**

DEN DAGLIGE DRIFT VARETAGES AF VANDVÆRKSBESTYRER

RIKKE KAMSTRUP NIELSEN

Har ansvar for hele Frederiksberg Vandværk:

- **ADMINISTRATION:** Alt kontorarbejde inkl. Bogføring, regnskab og fakturering. Fjernaflæsning af målere en gang om måneden, indmåling med GPS og herefter indtegne ledninger, stophaner og målerbrønde ind på kort, der bruges til LER oplysninger. Nye lovgivninger og regler.
- **PRODUKTION:** Drift og vedligehold af de 5 borer og de 2 parallelle vandværker.
- **DISTRIBUTION:** Hele ledningsnettet ud til forbrugerne, projektering af nye udstykninger, vandbrud, nye ledninger osv.
- **Vagttelefon 24 timer i døgnet 365 dage om året.**

VORES HJEMMESIDE

[Forside](#) | [Vandforsyning](#) | [Ledningsarbejde](#) | [Information](#) | [Tal og love](#) | [Meld flytning](#) | [Om vandværket](#) | [Links](#) | [Kontakt](#)

Driftsstatus

Vandværket - 1 driftsforstyrrelse



Velkommen

Velkommen til dit vandværks hjemmeside.
Her kan du finde informationer om bl.a.:

- Driftsstatus
- Vandkvalitet
- Hvad koster vandet
- Hvor udfører vi ledningsarbejde
- Vores regnskab og budget
- Vores love og vedtægter



Information

I forbindelse med Forsvarsministeriet og Beredskabsstyrelsens udmelding den 15. juni 2024 ang. borgerberedskab, er der her en information fra vores vandværk [Klik her](#)

Generalforsamling 2025 afholdes torsdag den 27. marts kl. 19.30 i Lyngby forsamlingshus, Topshøjvej 2, 4180 Sorø

Vi overholder kravene for N,N-dimethylsulfamid.

SMS - SERVICE

**Få øjeblikkeligt varsel via sms ved forurening af vandet, ved vandbrud m.v.
Se på forsiden af vores hjemmeside.
Her kan du nemt til- og/eller framelde mobilnumre.**



VI OVERHOLDER KRAVENE FOR N,N-DIMETHYLSULFAMID

VI HAR IKKE 1,2,4-TRIAZOL I VORES VAND

VI HAR IKKE DESPHENYL-CHLORIDAZON I VORES VAND

VI HAR IKKE CHLOROTHALONIL-AMIDSULFONSYRE I VORES VAND

VANDETS HÅRHEDE ER: 19 dH

 Tjek dit vandforbrug Her kan du følge dig vandforbrug. Du kan også se dine årsopgørelser. Tjek dit vandforbrug	 Meld flytning Her kan du meddele flytning til os. Meld flytning	 Gratis SMS-service Å SMS om driftsforhold, ledningsbrud, opgravning m.v. Til- eller afmeld SMS service	 Betalingservice Spar tid og penge ved at tilmelde din betaling til Betalingservice. Tilmeld Betalingservice
---	---	--	---



TJEK DIT VANDFORBRUG

**Vi tilstræber at aflæse alle målere hver måned og aflæsningen bliver lagt ind i databasen.
Du kan logge ind via vores hjemmeside – indtaste forbrugernr.
samt kode og følge dit vandforbrug**



VI OVERHOLDER KRAVENE FOR N,N-DIMETHYLSULFAMID

VI HAR **IKKE** 1,2,4-TRIAZOL I VORES VAND

VI HAR **IKKE** DESPHENYL-CHLORIDAZON I VORES VAND

VI HAR **IKKE** CHLOROTHALONIL-AMIDSULFONSYRE I VORES VAND

VANDETS HÅRHEDE ER: 19 dH

 Tjek dit vandforbrug Her kan du følge dig vandforbrug. Du kan også se dine årsopgørelser. Tjek dit vandforbrug	 Meld flytning Her kan du meddele flytning til os. Meld flytning	 Gratis SMS-service Få SMS om driftsforhold, ledningsbrud, opgravning m.v. Til- eller afmeld SMS service	 Betalingsservice Spar tid og penge ved at tilmelde din betaling til Betalingsservice. Tilmeld Betalingsservice
--	---	--	---



TJEK DIT VANDFORBRUG

**Vi tilstræber at aflæse alle målere hver måned og aflæsningen bliver lagt ind i databasen.
Du kan logge ind via vores hjemmeside – indtaste forbrugernr.
samt kode og følge dit vandforbrug**



Du kan følge dit vandforbrug

Vi vil tilstræbe at aflæse disse elektroniske målere en gang om måneden og aflæsningen bliver lagt ud på nettet.

For at kunne se aflæsningen skal du logge på siden med forbrugernummer og kode. Begge dele står på den sidste årsopgørelse du har fået.

Er den ikke lige ved hånden, kan du maile til os og få oplyst forbrugernummer og kode.

På samme side kan du finde de 4 sidste årsopgørelser

[Log ind her og se vores aflæsning af din vandmåler og dine årsopgørelser](#)

TJEK DIT VANDFORBRUG

**Vi tilstræber at aflæse alle målere hver måned og aflæsningen bliver lagt ind i databasen.
Du kan logge ind via vores hjemmeside – indtaste forbrugernr.
samt kode og følge dit vandforbrug**

Velkommen til Frederiksberg Vandværk

Log på

Forbrugernr

Adgangskode

Log på

TJEK DIT VANDFORBRUG

**Vi tilstræber at aflæse alle målere hver måned og aflæsningen bliver lagt ind i databasen.
Du kan logge ind via vores hjemmeside – indtaste forbrugernr.
samt kode og følge dit vandforbrug**

[Forside](#) [Opgørelser](#) [Aflæsning](#) [Flytning](#)

[Log ud](#)

Opgørelser

Følgende opgørelser er tilgængelige:

Årsopgørelse 01.01.2023 - 31.12.2023

31 M3



Årsopgørelse 01.01.2022 - 31.12.2022

45 M3



Årsopgørelse 01.01.2021 - 31.12.2021

46 M3



Årsopgørelse 01.01.2020 - 31.12.2020

47 M3



Årsopgørelse 01.01.2019 - 31.12.2019

48 M3



TJEK DIT VANDFORBRUG

**Vi tilstræber at aflæse alle målere hver måned og aflæsningen bliver lagt ind i databasen.
Du kan logge ind via vores hjemmeside – indtaste forbrugernr.
samt kode og følge dit vandforbrug**

[Forside](#) [Opgørelser](#) **[Aflæsning](#)** [Flytning](#)

[Log ud](#)

Aflæsning

Vælg målernr: ▼

Følgende aflæsninger er registreret for målernr 75471328:

Dato	Tekst	M3
2023-12-31	Års aflæsning 2023	44
2023-12-01	aflæsning november	44
2023-11-01	aflæsning oktober	44
2023-10-01	aflæsning september	43
2023-08-01	aflæsning juli	41
2023-06-01	aflæsning maj	38
2023-05-01	aflæsning april	38
2023-04-01	aflæsning marts	38
2023-03-01	Aflæsning februar	37

TILSLUTNINGER PR. 31.12.2023	2.035
TILGANG 2024	10
AFGANG 2024	0
I ALT	<u>2.045</u>

VAND M3

2024

2023

UDPUMPET 2022

233.661

242.687

UDPUMPET VAND



UDPUMPET M3**2024****2023****233.661****242.687****Solgt: Sorø forsyning****0****0****Solgt: Aflæsninger og skøn****211.450****202.423****Solgt i alt****211.450****202.423****Diff.****22.211****40.264****Ikke registreret forbrug****10,50%****16,59%**

SPAR PÅ VORES DRIKKEVAND

- ***VANDE HAVE FRA KL. 19 –06 (Jorden tager bedre imod og vandet fordamper ikke om natten, på samme måde som det gør om dagen)***
- ***FYLDE POOLS OP LIGE INDEN DET GODE VEJR KOMMER OG GERNE OM NATTEN***
- ***FÅ SAT EN REGNVANDSOPSAMPLER OP, SÅ I KAN BRUGE REGNVANDET TIL AT VANDE HAVE MED***
- ***FÅ REPARERET DIT TOILET, HVIS DET LØBER***
- ***HOLD ØJE MED VANDFORBRUGET, SÅ EVT. UTÆTHEDER BLIVER OPDAGET I TIDE.***

HVOR MEGET VAND BRUGER DU?



Projekter og ledningsarbejder

19	NYE STIK (NY STOPHANE & MÅLERBRØND)
7	VANDBRUD
8	VESTERVEJ blev færdig

- *Sognevangen er langt om længe færdig*
- *Næstvedvej 8a (8 lejligheder) ikke færdig endnu*
- *Rytterhøjen 2 (husning af Smedeparken 51 boliger)*
- *Elmevej 3 er delt op i 2 grunde A og B*
- *Afløb på vandværksgrund renses og pumpet vand væk*
- *Solgt den gamle vandværksgrund i Tystrup*

DIVERSE ANDRE OPGAVER

Ingen PFAS i drikkevandet hos Frederiksberg Vandværk

Mange nye lovgivninger er kommet og er på vej:

- *NIS 2 (cybersikkerhed IT/OT)*
- *CERT-sikkerhed (udenomsarealer)*
- *Markedsmæssighed indberetning*
- *Drikkevandslovgivning (miljøcertificering)*
- *CO2 afgift hos entreprenøren*
- *Asbest kurser for vvs'erne*
- *Takstgodkendelsebekendtgørelse*
- *Lovpligtige oplysninger til forbrugerne*

Nye beredskabsplaner er i gang

PAH-forbindelser

Fluoranthen	< 0.01	µg/l	0.01	M 0250 GC-MS	30
Benzo(b)fluoranthen	< 0.01	µg/l	0.01	M 0250 GC-MS	30
Benzo(k)fluoranthen	< 0.01	µg/l	0.01	M 0250 GC-MS	30
Benzo(a)pyren	< 0.005	µg/l	0.005	M 0250 GC-MS	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0.01	µg/l	0.01	M 0250 GC-MS	30
Benzo(g,h,i)perylene	< 0.01	µg/l	0.01	M 0250 GC-MS	30

PFAS-forbindelser

PFBA (Perfluorbutansyre)	<0.001	µg/l	0.001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A 40
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre)	<0.001	µg/l	0.001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A 40
PFPeA (Perfluorpentansyre)	<0.001	µg/l	0.001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A 40
PFHxA (Perfluorhexansyre)	<0.001	µg/l	0.001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A 40
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre)	<0.001	µg/l	0.001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A 40
PFHpA (Perfluorheptansyre)	<0.001	µg/l	0.001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A 40
PFOA (Perfluoroktansyre)	<0.001	µg/l	0.001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A 40
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre)	<0.001	µg/l	0.001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A 40
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat)	<0.001	µg/l	0.001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A 40
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid)	<0.001	µg/l	0.001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A 40
PFNA (Perfluornonansyre)	<0.001	µg/l	0.001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A 40
PFDA (Perfluordekansyre)	<0.001	µg/l	0.001	DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A 40
Sum PFAS	#	µg/l	0	* DIN38407-42 mod. LC-MS/MS	A

Chlorphenoler

2,4-dichlorphenol	< 0.01	µg/l	0.01	M 0352 GC-MS	30
2,6-dichlorphenol	< 0.01	µg/l	0.01	M 0352 GC-MS	30

Pesticider

2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
2,6-dichlorbenzosyre	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
[(2,6-Dimethylphenyl) (2-sulfoacetyl)amino]jeddikesy	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
4-CPP	< 0.01	µg/l	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30

FORURENINGS – RISIKO forbruger



Forbrugere klar i 2024:

Elmevej 3a og 3b
Nyt stik til rytterhøjen
Sognevangen

2 huse
51 forbrugere
62 rækkehuse

målerbrønde
fælles måler
målerbrønde

Nye projekter i 2025:

Tømrerparken/Rørstensgården
1. Etape

41 rækkehuse

6 fælles målere

Næstvedvej 8a bliver færdig

8 lejligheder

målerbrønde

Ny udstykning på Sognefogedvej

ca. 80 tilslutninger

ved ikke endnu

Boliger i 2024

Boliger i 2023	2.587
-----------------------	--------------

2024:

Næstvedvej 8a	8
----------------------	----------

Rytterhøjen	51
--------------------	-----------

Elmevej 3b	1
-------------------	----------

I alt i 2024	2.647
---------------------	--------------

SLUT PÅ DRIFTGENNEMGANG

